


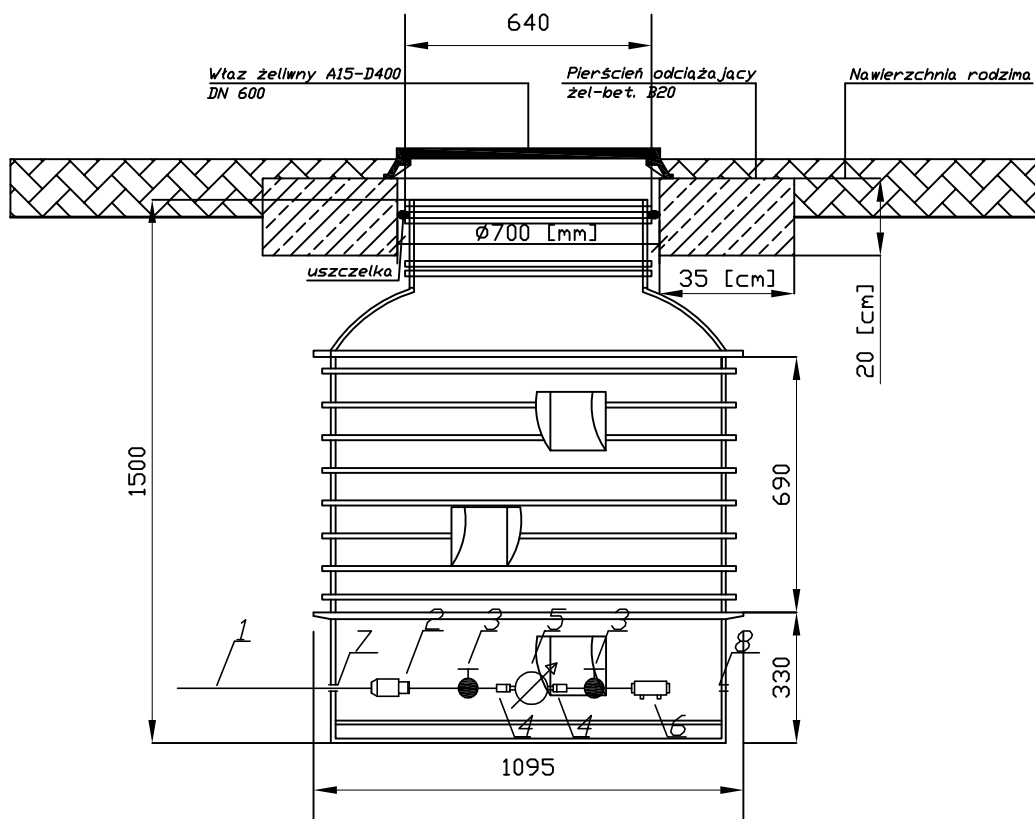

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW		
1	Rura PE100 40x2,4 PN10	[m]
2	Złączka POLYRAC DN 40/20	1 szt.
3	Zawór kulowy DN 20	2 szt.
4	Śrubunek wodomierza DN 20	2 szt.
5	Wodomierz DN 20, Qn=2,5m³/h	1 szt.
6	Zawór antyskażeniowy DN 20, EA 251	1 szt.
7	Przejście szczelne	1 szt.
8	Przejście szczelne zaślepione	1 szt.

Temat:	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Miąse, Jadwinin, Łysobyki Gm. Tłuszcz		
Nazwa rysunku:	Szczegół studni wodomierzowej	Numer rysunku:	39
Inwestor:	Gmina Tłuszcz ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz	Skala:	-
Zespół autorski:	mgr inż. Andrzej Ochenkowski - Projektant MAZ/0208/POOS/08 mgr inż. Paweł Ochenkowski - Sprawdzający MAZ/0186/PWOS/05 inż. Olga Perkowska - Asystent projektanta	Podpis:	Czerwiec 2010 r.