


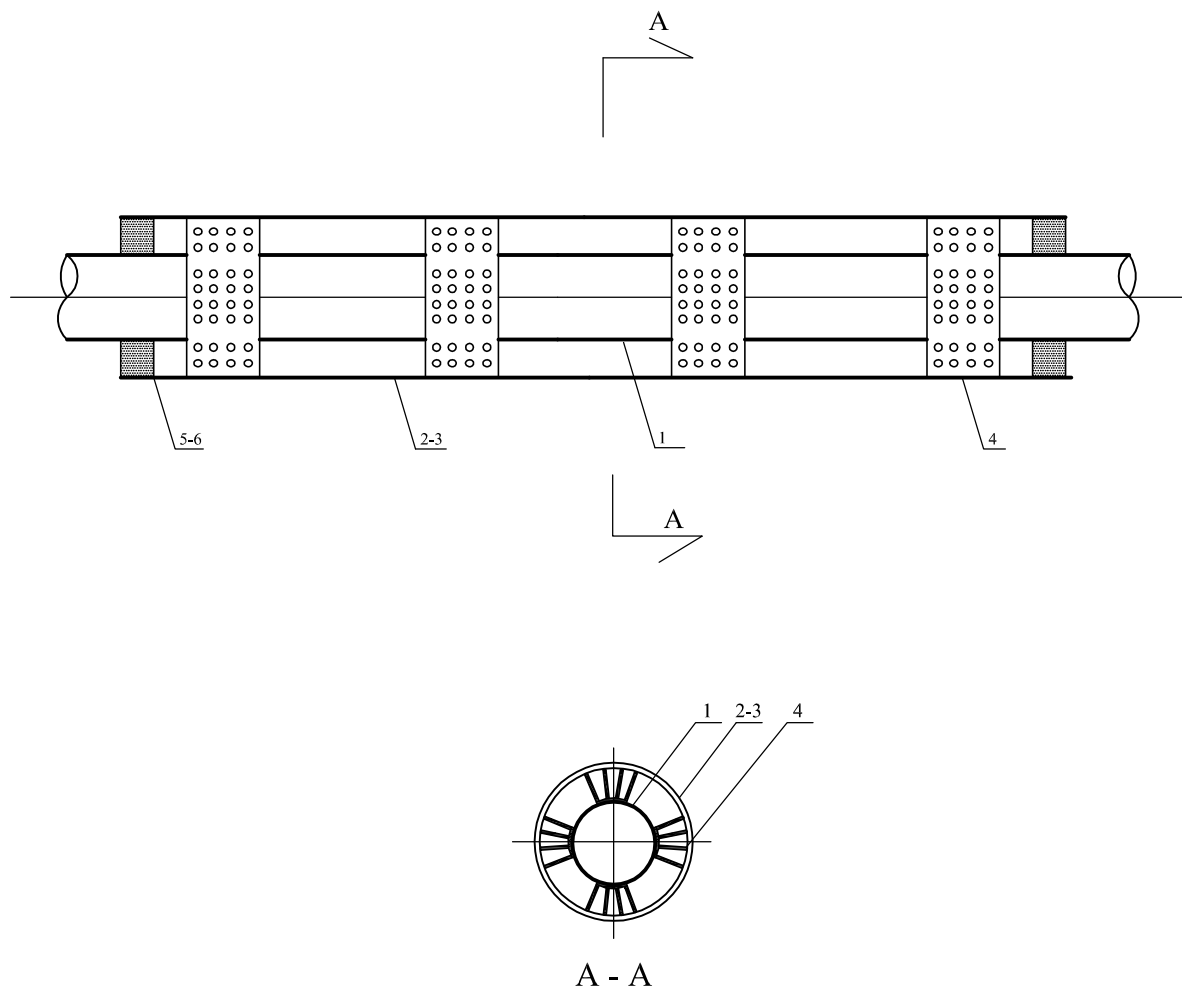

Ozn.	Specyfikacja	Średnica
1	Rura przewodowa PE	40 - 225 mm
2	Rura ochronna/przeciskowa stalowa	88,9x4,5 - 323x8,0 mm
3	Rura ochronna PEHD	110x6,6 - 315x18,7 mm
4	Płazy centrujące typu "A"	typ "A"
5	Ścianka oporowa ze styropianu gr.4 cm	X
6	Pianka poliuretanowa	X

Temat:	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Miąse, Jadwinin, Łysobyki Gm. Tłuszcz		
Nazwa rysunku:	Szczegół ruru osłonowej	Numer rysunku:	35
Inwestor:	Gmina Tłuszcz ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz	Skala:	-
Zespół autorski:	mgr inż. Andrzej Ochenkowski - Projektant MAZ/0208/POOS/08 mgr inż. Paweł Ochenkowski - Sprawdzający MAZ/0186/PWOS/05 inż. Olga Perkowska - Asystent projektanta	Podpis:	Czerwiec 2010 r.