



UL. MAZOWIECKA 89
05-205 DOBRCZYN
TELEFON: 504 21 71 01
E-MAIL:BIURO@HYDROTHERM.PL
WWW: HYDROTHERM.PL
NIP: 125-131-66-69

LEGENDA:



- proj. wodociąg PE110mm 3-warstw.
PE 100RC SDR 17 PN10
- - istn. wodociąg PE110mm
- - proj. wodociąg PE110mm lub 160mm
(wg odrębnego oprac. i postępow. adm.)
- (HP) proj. hydrant podziemny ppoż. DN80mm
- ∞ proj. zasuwka wodociągowa

Adres inwestycji:
Chrzęsne ulica Platynowa dz. 901, 936, 939
obręb 0003-Chrzęsne
jedn. ewid. 143411_5-Tłuszcz -obszar wiejski

Inwestor:
Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Przedmiot opracowania:
Budowa sieci wodociągowej -
- schematy węzłów

Projektant: mgr inż. Łukasz Olszewski Uprawnienia budowlane nr MAZ/0048/PWOS/12	Podpis:		
Sprawdzający: mgr inż. Daniel Smoliński Uprawnienia budowlane nr MAZ/0080/PWOS/13	Podpis:		
Data opracowania: 3 lipca 2017r.	Skala:	Nr rysunku: 3	Nr strony:

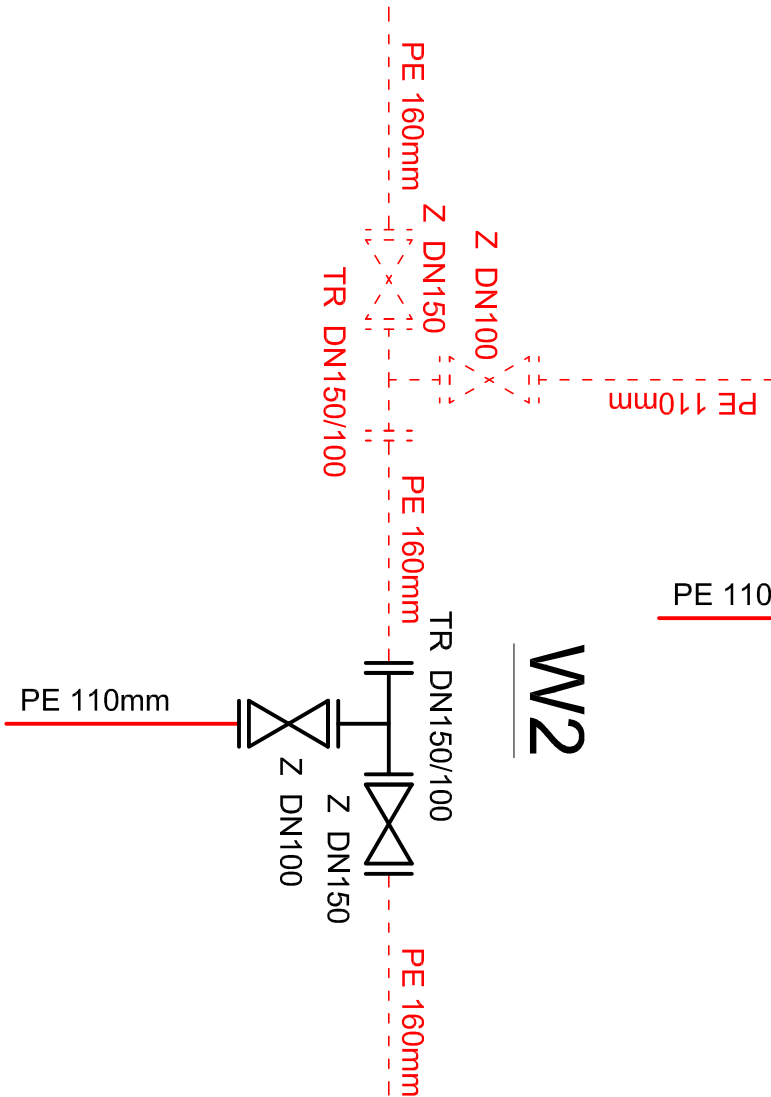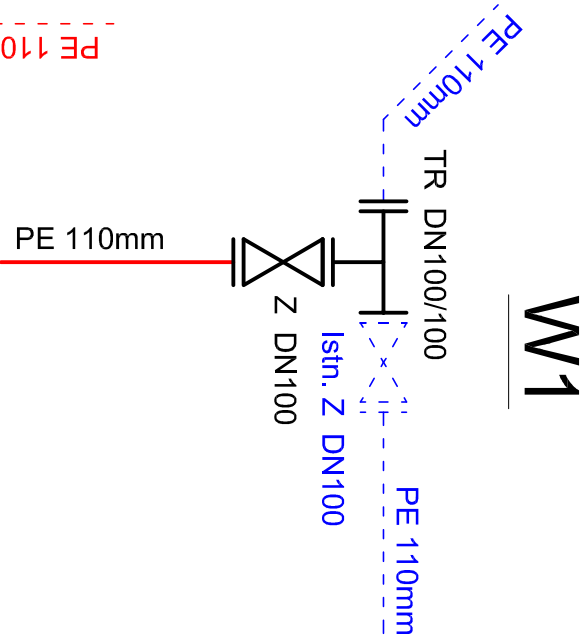

HP1,HP2,HP3

